

报告编号：SNW-DW20251971



220921340849

# 检验检测报告

报告名称：二次供水卫生检验检测

受检单位：金臣颐墅（东区）

地址：业辉路 399 弄




上海新天地检测技术有限公司

二〇二五年四月二十八日



# 声 明

1. 本报告无上海新天地检测技术有限公司检验检测专用章、无骑缝章无效。
2. 本报告无授权签字人批准签字无效。
3. 本报告不得部分复制、摘用或篡改，复印件未加盖本公司检验检测专用章无效。
4. 本报告提供的结果仅对本次检验检测有效；来样委托检验检测的结果，仅对所送检样品有效。
5. 对检验检测结果有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司商务服务部提出，逾期不予受理。
6. 本报告自批准之日起生效。
7. 计量认证证书：

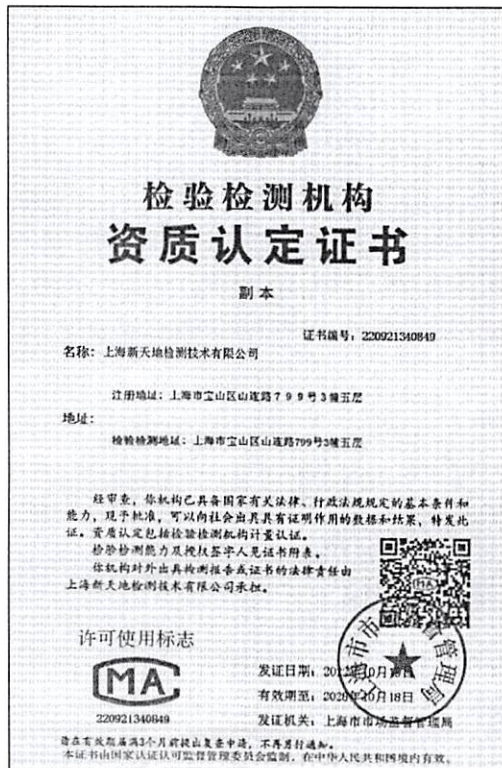

单位地址：上海市宝山区山连路 799 号 3 幢五层


联系电话：(021) 66395950

传 真：(021) 66395350

邮政编码：200444

## 上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

报告名称	二次供水卫生检验检测		
受检单位	金臣颐墅(东区)		
地 址	业辉路 399 弄		
委托单位	上海青浦自来水有限公司		
地 址	青浦区五厍浜路 111 号		
样品标识	采样容器 S (1~2)		
样品性状	无色透明液体	样品数量	2 件 (4 瓶)
检测类别	委托	检测性质	日常检测
样品获取方式	现场检测/采样	样品承载方式	玻璃瓶、塑料瓶
采样日期	2025 年 4 月 23 日	检测日期	2025 年 4 月 23 日至 4 月 25 日
检测项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总氯。		
检测依据	详见检测项目、标准和方法表		
评价依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
结 论	所检项目结果符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。		
附 注	1、检验检测项目无分包。 2、检测结果中“<”后的数值为该检测项目的最低检出浓度。		

编 制: 审 核: 批 准: 

签发日期: 2025-4-28

## 上海新天地检测技术有限公司检验检测报告

检测依据:

检测项目、标准和方法表

总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	多管发酵法
菌落总数	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	平皿计数法
色度	GB/T 5750.4-2023 (4)	铂-钴标准比色法
浑浊度	GB/T 5750.4-2023 (5)	散射法-福尔马肼标准
臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	嗅气和尝味法
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7)	直接观察法
pH 值	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	玻璃电极法
总氯	GB/T 5750.11-2023 (5.1)	现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法

仪器设备:

主要仪器设备一览表

仪器名称	型号	仪器编号
电热恒温培养箱	DHP-9902	SNW-SY-35-4
浊度计	2100Q	SNW-SY-52-11
pH计	ST300	SNW-SY-63-2
比色计	DR-300	SNW-SY-60-4

检测结果:

水质检测结果一览表

样品编号	采样位置	色度 (铂钴色度 单位)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼 可见物	pH 值	总氯 mg/L	菌落 总数 CFU/mL	总大肠 菌群 MPN/100mL
DW20251971S1	东区北 门卫室	<5	0.36	无	无	7.39	0.34	15	未检出
DW20251971S2	东区南 门卫室	<5	0.27	无	无	7.21	0.50	20	未检出
标准限值 GB 5749-2022		≤15	≤1	无异臭 无异味	无	≥6.5 且≤8.5	≥0.05 且≤3	≤100	不应 检出

以下空白